



SZCZEGÓŁ WŁĄCZANIA INSTALACJI ODPROWADZANIA SKROPLIN DO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

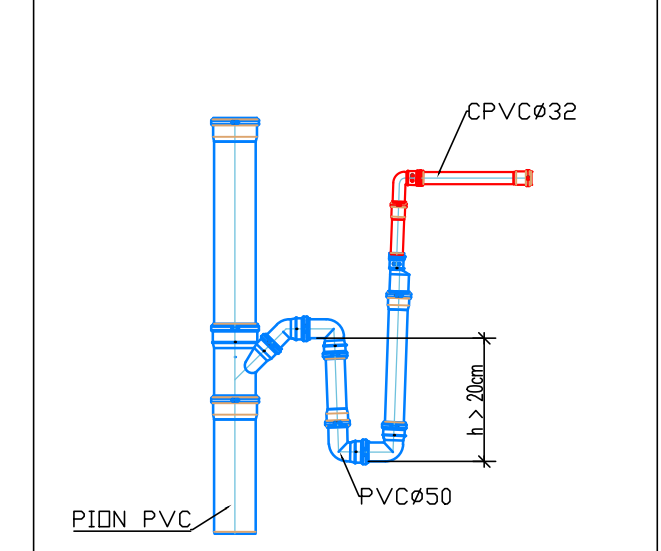

SCHEMAT PODŁĄCZENIA KLIMAKONWEKTORA-CHŁODZENIE

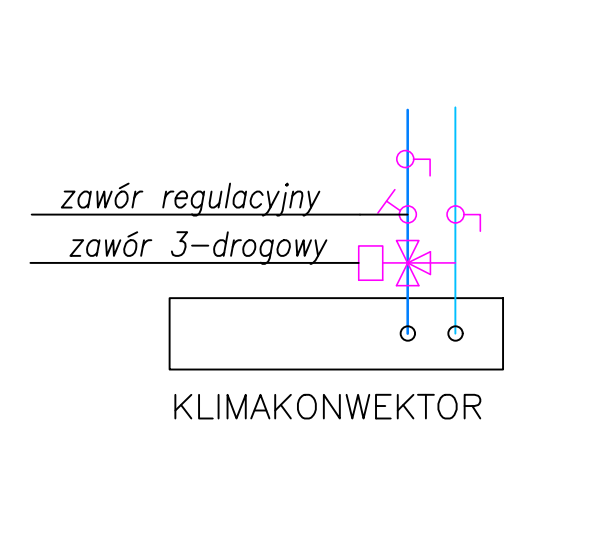

- LEGENDA
- woda lodowa - zasilanie
 - - - woda lodowa - powrót
 - instalacja skropliny
 - klimakonwektor ścienny

- UWAGA:
1. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozostałych instalacji.
 2. Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.
 3. Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy uzgodnić z nadzorem autorskim.
 4. Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami producenta i atestów/dopuszczeń. Odstępstwo uzgodnić z nadzorem autorskim.
 5. Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i z nadzorem autorskim.
 6. Nastawy projektowe są nastawami wstępnymi i należy je wyregulować na budowie.
 7. Wszystkie przepusty instalacyjne w przejściach między strefami przeciwpożarowymi powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.
- Instalacje wykonać po sporządzeniu projektu wykonawczego.

nazwa inwestycji:	91572 Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej	
adres inwestycji:	dz. nr 1/2; AM-12; obręb ew. 0013 Gaj; jednostka ewidencyjna 026401_1; ul. R. Weigla; Miasto Wrocław; woj. dolnośląskie; powiat wrocławski; gmina Wrocław;	
projektant:	mgr inż. Bartosz Woźniak upr. nr WKP/0126/POOS/14	podpis:
sprawdzający:	mgr inż. Dariusz Zdunek upr. nr WKP/0169/PWOS/16	podpis:
temat rysunku:	rzut 1 piętra Instalacja chłodzenia	
branża:	sanitarna	data:
data:	wrzesień 2018	stadium:
stadium:	PB	rewizja:
rewizja:	01	skala:
skala:	1:100	nr rys.:
nr rys.:	S-4	